


水質検査結果（令和6年7月）

岐南町の水源地

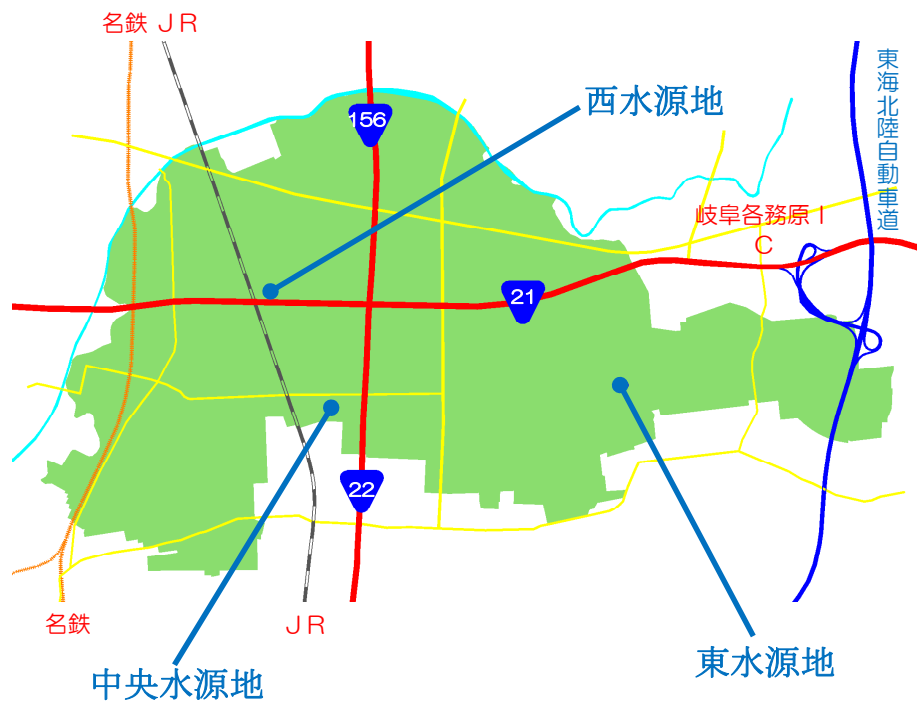

検査結果一覧

検査項目：ヘフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びヘフルオロオクタン酸（PFOA）
採水年月日：令和6年7月8日
検査対象：原水

水源地名	住所	井戸	検査結果	暫定目標値
西水源地	岐南町八剣8-171	No. 3	5ng/L未満	50ng/L以下 ※
東水源地	岐南町野中3-139	No. 1	10ng/L	
		No. 2	10ng/L	

※ ヘフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びヘフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和