


水質検査結果（令和5年8月）

岐南町の水源地

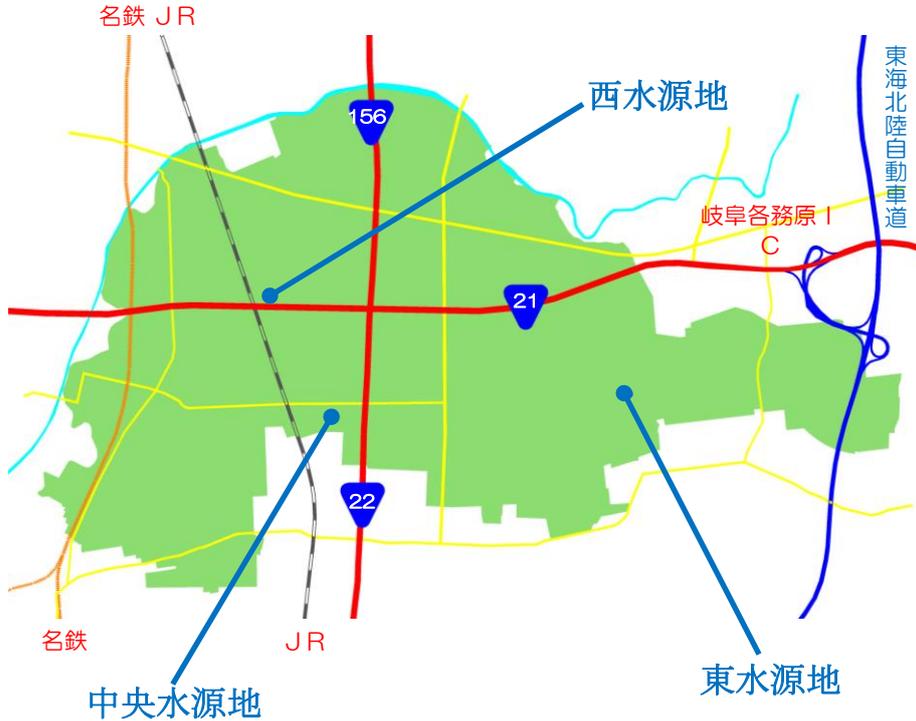

検査結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）

採水年月日：令和5年8月3日

検査対象：原水

水源地名	住所	井戸	検査結果	暫定目標値
西水源地	岐南町八剣8-171	No. 1	5ng/L未満※1	50ng/L以下 ※2
		No. 2	5ng/L未満	
		No. 3	5ng/L未満	
中央水源地	岐南町平成7-15	No. 1	5ng/L未満	
		No. 2	6ng/L	
		No. 3	6ng/L	
東水源地	岐南町野中3-139	No. 1	12ng/L	
		No. 2	17ng/L	

※1 西水源地建替え工事に伴い取水停止中 → 令和5年10月20日検査済

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）の量の和